

**Znak sprawy: ZP.A.272.5.2026**

**Opis przedmiotu zamówienia**

**Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż w siedzibie Zamawiającego gablot muzealnych wg poniższego wyszczególnienia:**

**I. Gablota:**


**Wolnostojąca, typu szafa o wymiarach: szerokość 3300 mm, głębokość 600 mm, wys. przeszklenia 1850 mm + cokół górny i dolny (wys. całkowita 2300 mm). Przeszkłone trzy ściany (dwa boki i przód), tył zabudowany z płyty meblowej.**

**KONSTRUKCJA:**

- a) Stelaż gabloty stalowy lub aluminiowy lakierowany, widoczne elementy lakierowane w kolorze zbliżonym do RAL 7016 (matowy)
- b) Podłoga, sufit oraz ściany wewnętrzne gablot wykonane z płyty meblowej (wykonanej z materiałów nie powodujących środowiska korozyjnego) o grubości min. 16 mm koloru białego od strony wewnętrznej gabloty.
- c) Przednia ściana gabloty jednolicie szklane (bez dodatkowych wsporników podtrzymujących poszczególne tafle szkła). Szkło w standardzie P4.
- d) Od przodu 2 szt. szklanych drzwi technicznych umożliwiających dostęp do gabloty. Drzwi o szer. 80 cm wyjmowane w całości lub na ukrytym zawiasie. Drzwi zamykane od góry lub dołu zamkiem certyfikowanym, zamykanym w systemie klucza centralnego (posiadanego przez Zamawiającego).
- e) oświetlenie sufitowe wielopunktowe typu LED powinno dawać światło równomiernie rozproszone o szerokim kącie doświetlenia, umieszczone w części górnej gabloty (w suficie). Barwa światła neutralna (4000 K), wskaźnik Ra min. 80. rozproszone. , o maksymalnym natężeniu nie przekraczającym 500 lx  
Podpięcie elektryczne należy wykonać do istniejącej instalacji elektrycznej
- f) w podłodze gabloty umieszczony otwór kryty estetyczną kratką rewizyjną do umieszczenia ew. środków absorbujących wilgość, owadobójczych itp.
- g) cokół dolny o wys. do 20 cm
- h) w tylnej ścianie wcięcie na wystający ze ściany komin o szer. 120 cm i głębokości 10 cm
- i) gablota zakotwiczona do ściany
- j) w podłodze gabloty regulowane stopki lub inny system umożliwiający stabilne oparcie gabloty na drewnianej podłodze (z nierównościami).

**Rys. 1**

Uproszczona wizualizacja gabloty

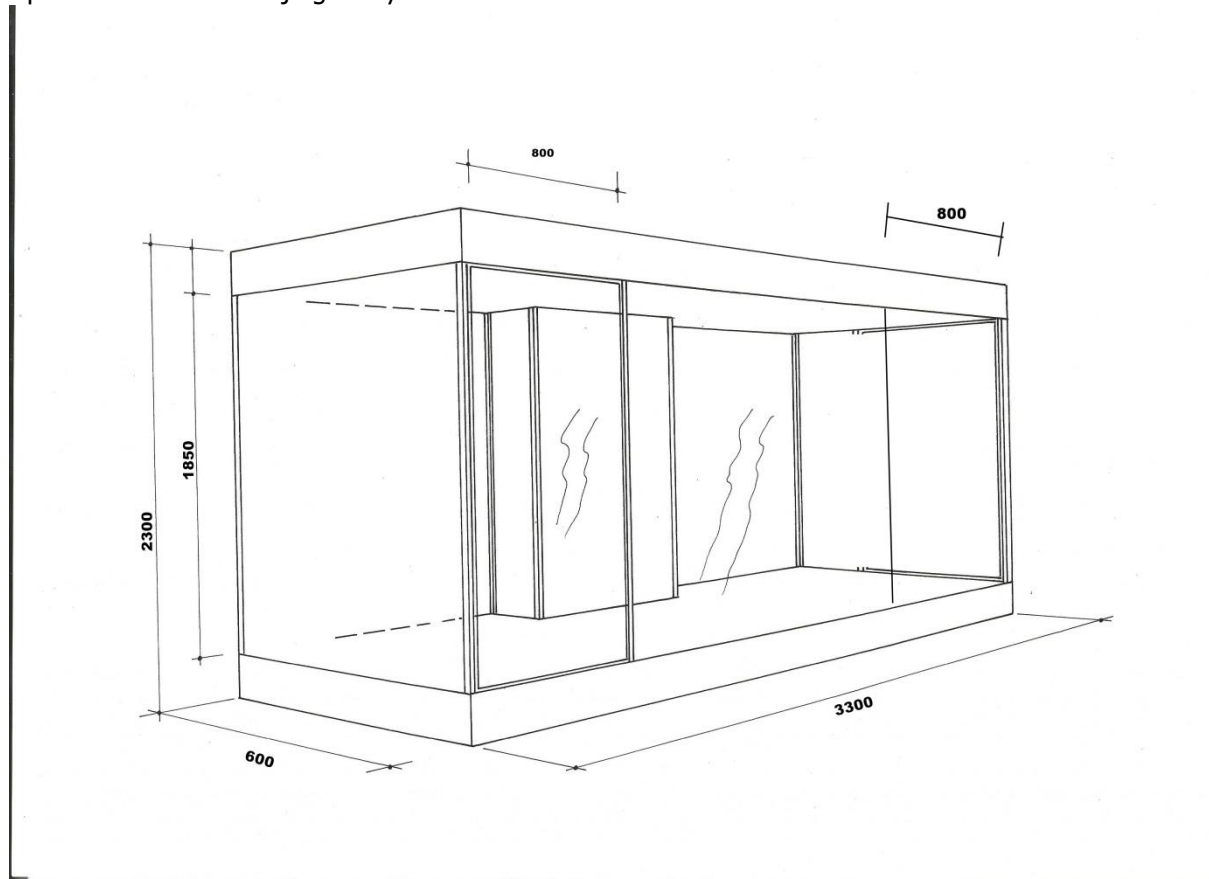

## 2. Wysłona szklana z łukiem o wym. 2650x1570\* – 2 szt.

Wysłona ze szkła w standardzie P4, zamocowana od dołu do metalowej listwy z szyną i „złapana” od góry lub po bokach estetycznym mocowaniem do ściany.

Wysokość całkowita w najwyższym punkcie: 2650 mm, wys. na której rozpoczyna się łuk 2000 mm, szer. 1570 mm.

\* Uwaga, wszystkie wymiary są orientacyjne i podane na potrzeby wykonania kalkulacji cenowej. Ze względu na nierówności ścian rzeczywiste wymiary mogą odbiegać od podanych wyżej.

Zamawiający dopuszcza dwa warianty montażu wysłon (do uzgodnienia z Wykonawcą na etapie wykonania pomiarów):

- na zewnątrz łukowej wnęki
- we wnętrzu wnęki



**Rys. 2** Widoczne dwie arkady, do których należy wykonać wysłony

**Pozostałe wymagania dotyczące wszystkich gablot:**

**1. Zamawiana gabłota i wysłony muszą spełniać warunki do eksponowania broni palnej określone w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 2 września 2014 r. *w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą***

**2. Zamawiający wymaga by przed wykonaniem gabłoty wykonawca dokonał samodzielnego pomiaru wnętrza celem ewentualnej korekty wymiarów (ze względu na możliwy błąd pomiaru spowodowany krzywizną ścian).**